


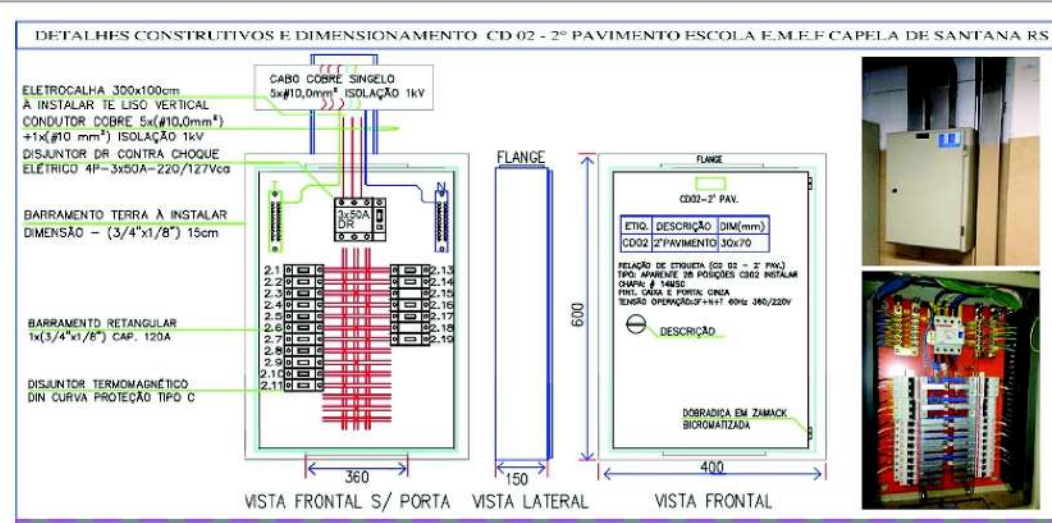

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO CD 01 TERREO - E.M.E.F. ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARVALHO CAPELA DE SANTANA RS													
CIRCUITO Nº	FINALIDADE	CIRCUITOS			TOTAL (W)	TOTAL (VA)	TENSÃO (V)	DISA	FIAÇÃO (mm²)				
		R	S	T					A	R	S	T	N
2.1	SALA GERAL CORREDORES E BANHEIROS	1000			1000	1000	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.2	LUMINARIAÇÃO DA SALA DE AULA 01 E 02		1000		1000	1000	220V	1x16	2,5	2,5		2,5	2,5
2.3	LUMINARIAÇÃO DA SALA DE AULA 03 E 04		1000		1000	1000	220V	1x16	2,5	2,5		2,5	2,5
2.4	LUMINARIAÇÃO DA SALA DE AULA 05 E 06		1000		1000	1000	220V	1x16	2,5	2,5		2,5	2,5
2.5	LUMINARIAÇÃO DA SALA DE AULA 07 E 08		1000		1000	1000	220V	1x16	2,5	2,5		2,5	2,5
2.6	TOMADA GERAL CORREDORES	1000			1000	1000	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.7	TOMADA GERAL DA SALA DE AULA 01 E 02	1000			1000	1000	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.8	TOMADA GERAL DA SALA DE AULA 03 E 04	1000			1000	1000	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.9	TOMADA GERAL DA SALA DE AULA 05 E 06	1000			1000	1000	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.10	TOMADA GERAL DA SALA DE AULA 07 E 08	1000			1000	1000	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.11	LUMINARIAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 2º PAV.		800		800	800	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.12	AR CONDICIONADO SALA 01 - 14.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.13	AR CONDICIONADO SALA 02 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.14	AR CONDICIONADO SALA 03 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.15	AR CONDICIONADO SALA 04 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.16	AR CONDICIONADO SALA 05 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.17	AR CONDICIONADO SALA 06 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.18	AR CONDICIONADO SALA 07 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.19	AR CONDICIONADO SALA 08 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.20	AR CONDICIONADO SALA 09 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.21	AR CONDICIONADO SALA 10 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.22	AR CONDICIONADO SALA 11 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.23	AR CONDICIONADO SALA 12 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.24	AR CONDICIONADO SALA 13 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.25	AR CONDICIONADO SALA 14 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.26	AR CONDICIONADO SALA 15 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.27	AR CONDICIONADO SALA 16 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.28	AR CONDICIONADO SALA 17 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.29	AR CONDICIONADO SALA 18 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.30	AR CONDICIONADO SALA 19 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.31	AR CONDICIONADO SALA 20 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.32	AR CONDICIONADO SALA 21 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.33	AR CONDICIONADO SALA 22 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.34	AR CONDICIONADO SALA 23 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.35	AR CONDICIONADO SALA 24 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.36	AR CONDICIONADO SALA 25 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.37	AR CONDICIONADO SALA 26 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.38	AR CONDICIONADO SALA 27 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.39	AR CONDICIONADO SALA 28 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.40	AR CONDICIONADO SALA 29 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.41	AR CONDICIONADO SALA 30 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.42	AR CONDICIONADO SALA 31 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.43	AR CONDICIONADO SALA 32 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.44	AR CONDICIONADO SALA 33 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.45	AR CONDICIONADO SALA 34 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.46	AR CONDICIONADO SALA 35 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.47	AR CONDICIONADO SALA 36 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.48	AR CONDICIONADO SALA 37 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.49	AR CONDICIONADO SALA 38 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.50	AR CONDICIONADO SALA 39 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.51	AR CONDICIONADO SALA 40 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.52	AR CONDICIONADO SALA 41 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.53	AR CONDICIONADO SALA 42 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.54	AR CONDICIONADO SALA 43 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.55	AR CONDICIONADO SALA 44 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.56	AR CONDICIONADO SALA 45 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.57	AR CONDICIONADO SALA 46 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.58	AR CONDICIONADO SALA 47 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.59	AR CONDICIONADO SALA 48 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.60	AR CONDICIONADO SALA 49 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.61	AR CONDICIONADO SALA 50 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.62	AR CONDICIONADO SALA 51 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.63	AR CONDICIONADO SALA 52 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.64	AR CONDICIONADO SALA 53 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.65	AR CONDICIONADO SALA 54 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.66	AR CONDICIONADO SALA 55 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.67	AR CONDICIONADO SALA 56 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.68	AR CONDICIONADO SALA 57 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.69	AR CONDICIONADO SALA 58 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.70	AR CONDICIONADO SALA 59 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.71	AR CONDICIONADO SALA 60 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.72	AR CONDICIONADO SALA 61 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.73	AR CONDICIONADO SALA 62 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.74	AR CONDICIONADO SALA 63 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.75	AR CONDICIONADO SALA 64 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.76	AR CONDICIONADO SALA 65 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.77	AR CONDICIONADO SALA 66 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.78	AR CONDICIONADO SALA 67 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.79	AR CONDICIONADO SALA 68 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.80	AR CONDICIONADO SALA 69 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.81	AR CONDICIONADO SALA 70 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.82	AR CONDICIONADO SALA 71 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.83	AR CONDICIONADO SALA 72 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.84	AR CONDICIONADO SALA 73 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.85	AR CONDICIONADO SALA 74 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.86	AR CONDICIONADO SALA 75 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.87	AR CONDICIONADO SALA 76 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.88	AR CONDICIONADO SALA 77 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.89	AR CONDICIONADO SALA 78 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.90	AR CONDICIONADO SALA 79 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.91	AR CONDICIONADO SALA 80 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.92	AR CONDICIONADO SALA 81 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.93	AR CONDICIONADO SALA 82 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.94	AR CONDICIONADO SALA 83 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.95	AR CONDICIONADO SALA 84 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.96	AR CONDICIONADO SALA 85 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.97	AR CONDICIONADO SALA 86 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.98	AR CONDICIONADO SALA 87 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V	1x16	2,5			2,5	2,5
2.99	AR CONDICIONADO SALA 88 - 24.000 BTU/h			7000	2000	2080	220V</						